

ПОСТАВКА для пищевых производств, хлебопекарного, кондитерского, мясо-молочного, упаковочного, кухонного, холодильного, и других направлений, отечественных и импортных машин, узлов и механизмов, ЗИП, инвентаря, изделий из резины, металла, пластика и других материалов, а так же системы видеонаблюдения, сервис отопительных котлов, заправка кофемашин, ремонт эл.двигателей и др. услуги.

НАШЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВАШЕГО ОБРАЩЕНИЯ: E-mail: kupkuzid@bk.ru , тел. 8-927-166-65-51, WhatsApp , Viber

Рассылка носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ



АС осевой вентилятор

прямые лопасти (А серии) Стенное кольцо с защитной решёткой

Номинальные параметры

Фаза		1~	1~
Номинальное напряжение	VAC	230	230
Частота	Hz	50	60
Метод опред. данных		сн	сн
соответствует нормативам		CE	CE
Скорость вращения	min ⁻¹	2550	2750
Входная мощность	W	115	165
Потребляемый ток	A	0,51	0,74
Конденсатор	μF	4	4
Напряжение конденсатора	VDB	400	400
Стандартный конденсатор		P0 (CE)	P0 (CE)
Макс. противодавление	Pa	150	130
Макс. темп. окр. среды	°C	75	70
Пусковой ток	A	0,9	0,9

ин = макс. нагрузка · мипд = макс. КПД · сн = свободное напругение · тк = требование клиента · ук = установка клиента
Подлежит изменению

Техническое описание

Вес	3,6 kg
Размер двигателя	250 mm
Покрытие ротора	С лакокрасочным покрытием черного цвета
Материал клемной коробки	Алюминиевое литье
Материал рабочего колеса	Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета
Материал стенного кольца	Листовая сталь, предварительно оцинкованная, с полимерным покрытием черного цвета
Материал защитной решётки	Сталь, фосфатированная, с полимерным покрытием черного цвета
Количество лопастей	5
Направление потока	«А»
Направление вращения	Справа, вид на ротор
Степень защиты	IP 44; в зависимости от монтажного положения согл. EN 60034-5
Класс изоляции	«F»
Класс защиты от влажности	F1-2
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение)	+ 80 °C
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение)	- 40 °C
Положение при монтаже	Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверх — по запросу
Отверстия для отвода конденсата	Со стороны ротора
Режим работы	S1
Устройство подшипников электродвигателя	Шарикоподшипник
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система)	< 0,75 mA
Электрическое подсоединение	Через клеммную коробку, конденсатор установлен и подключен
Вывод кабеля подключения	Разл.
Класс защиты	I (если защитный провод подключен стороной заказчика)
Соответствие продукта стандартам	EN 60335-1, при поставке с завода двигатель не имеет защиты от перегрева

Пример применения : вытяжной вентилятор в козырьках ротационных печей

27-08-2019 г.

Цена поставки договорная.

Для достижения цели надо работать сообща ! ГК «KUPKUZID»

Индивидуальный подход, комплексные решения, минимальные сроки, желаемое соотношение цены и качества.


Тел.:(Viber) Челябинск-8-9514520122 , Нижневартовск-8-9825336788, Иркутск-8-9643599313,

ГК «KUPKUZID»


ПОСТАВКА для пищевых производств, хлебопекарного, кондитерского, мясо-молочного, упаковочного, кухонного, холодильного, и других направлений, отечественных и импортных машин, узлов и механизмов, ЗИП, инвентаря, изделий из резины, металла, пластика и других материалов, а так же системы видеонаблюдения, сервис отопительных котлов, заправка кофемашин, ремонт эл.двигателей и др. услуги.

НАШЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВАШЕГО ОБРАЩЕНИЯ: E-mail: kupkuzid@bk.ru , тел. 8-927-166-65-51, WhatsApp , Viber

Рассылка носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ

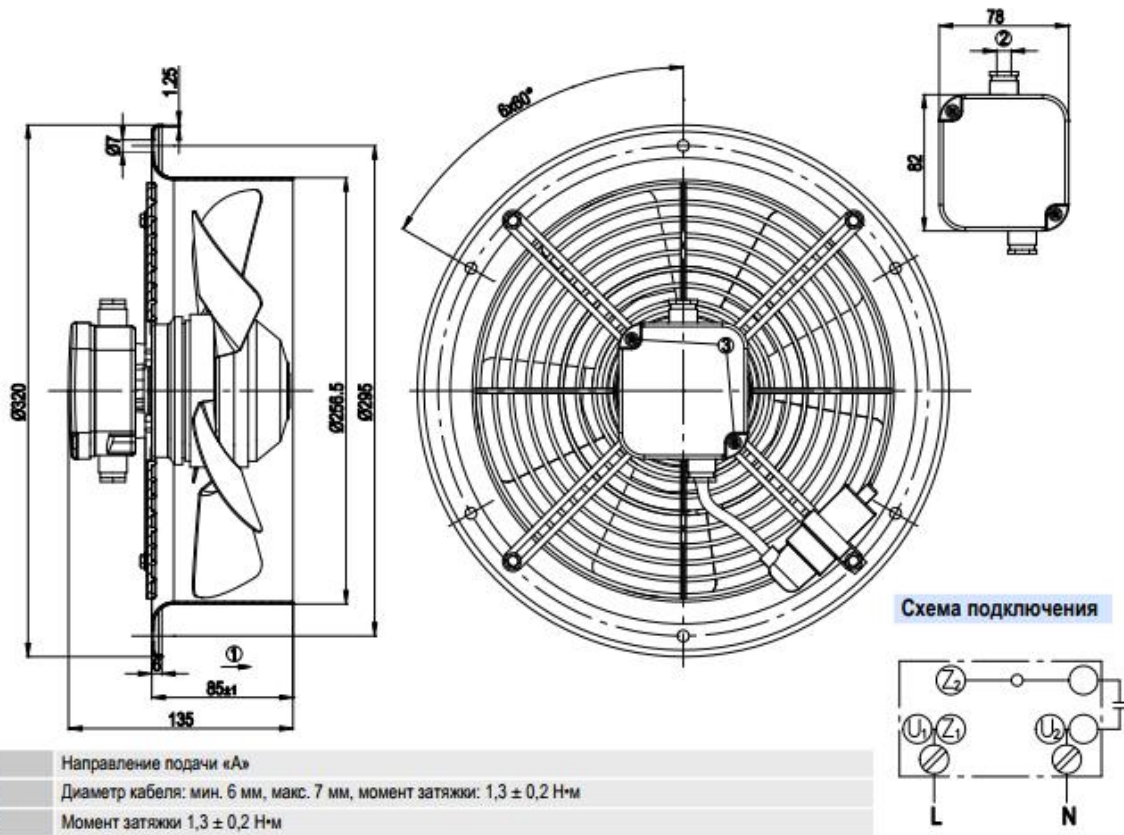

Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

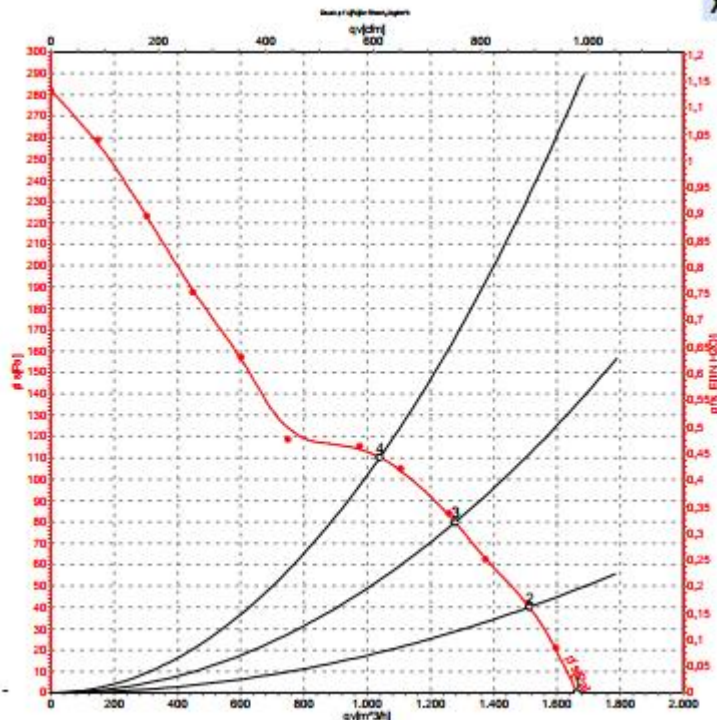

Измерения: LU-68411

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замера, Вам необходимо обратиться к специалистам «ФТ-Ресурс». Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

Данные измерений

	U	f	n	P _e	I	qv	P _{st}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	230	50	2550	115	0,51	1660	0
2	230	50	2460	127	0,55	1515	40
3	230	50	2430	129	0,56	1280	80
4	230	50	2430	129	0,56	1040	110

U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P_e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qv = Расход воздуха · p_{st} = Увелич. давления

Для достижения цели надо работать сообща ! ГК «KUPKUZID»

Индивидуальный подход, комплексные решения, минимальные сроки, желаемое соотношение цены и качества.

Тел.: (Viber) Челябинск-8-9514520122 , Нижневартовск-8-9825336788, Иркутск-8-9643599313,